

**Caractéristiques de la baignade**

Nom de la plage : Marbella  
 Commune : Biarritz  
 Département : Pyrénées Atlantiques  
 Région : Nouvelle Aquitaine  
 Responsable Opérationnel : DGS  
 Responsable Administratif : Maire  
 Période d'Ouverture : du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août 2022  
 Heures de surveillance : de 10h30 à 19h30  
 Fréquentation : 1500 pers. / jours

**Qualité de la zone de baignade**

Classement par année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Marbella	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
			Excellent			

**Schéma de la zone de baignade**





**Légende**

- ★ Points de Prélèvement ARS
- ☒ Zone d'interdiction de stationnement du public (selon l'arrêté du 21/09/2017 concernant l'Interdiction de circulation et de stationnement du public sur les plages Côtes des Basques et Bernain)
- ☒ Poste de Secours
- ♿ Toilettes
- 🚿 Douches



**Carte de la zone d'étude**

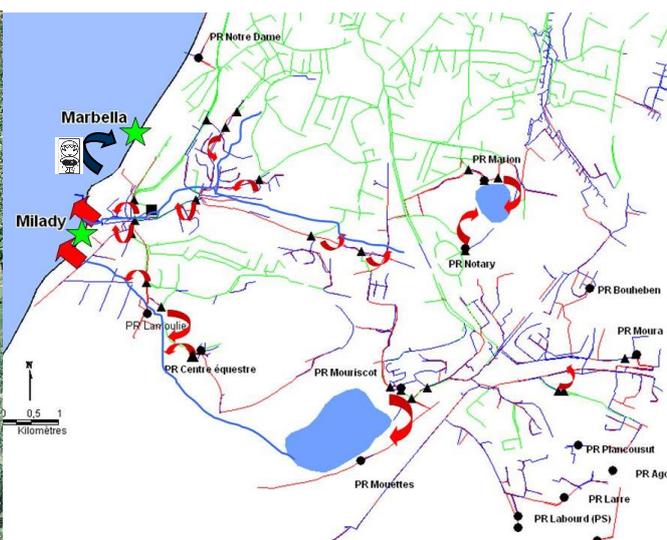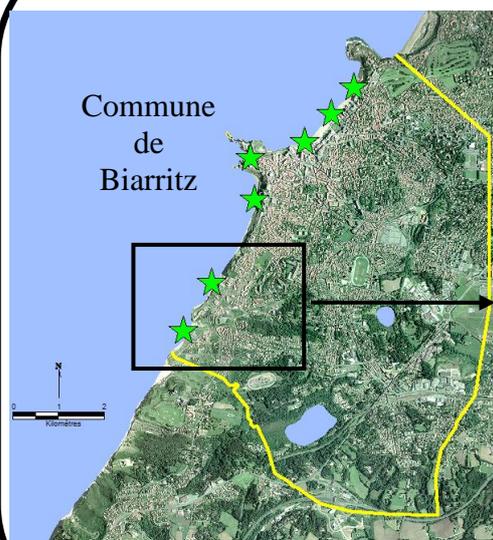

**Légende**

- Sources de pollution bactériologique
- Poste de relèvement (PR)
- ▲ Déversoir d'orage (DO)
- Station d'épuration
- 👤 Baigneurs
- ↪ Déversement via les TP ou les DO
- ↪ Impact sur la zone de baignade
- Importance de la source de pollution bactériologique
- ➡ Mineur
- ➡ Secondaire
- ➡ Majeur
- Gradient selon l'importance de la pollution
- Réseau d'assainissement
- Réseau pluvial
- Réseau séparatif
- Réseau unitaire

**Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion**

Sources	Impact	Distance de la Zone de baignade	Indicateurs	Procédures	Mesures de Gestion Préventive
Assainissement (déversoirs d'orage, Vanne effacement de radier, trop plein de poste de relèvements)	significatif	0	Mesure de débit Analyse des eaux de baignade et Suivi pluviomètres	Contre analyse et Ouverture d'une fiche de non conformité	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24), Programme de surveillance réglementaire et Autosurveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Ruisseau du Lamoulie		1 km			
Ruisseau Chardinérou		100 m			
Fréquentation de la zone de baignade	faible	0	Analyse des eaux de baignade	Procédure auto surveillance Eau de Baignade	Programme de surveillance réglementaire et d'auto surveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Branchement assainissement	Faible	0	Contrôle des branchements et inspections télévisées	Intervention Suez	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24),