

Date d'élaboration du profil : octobre 2011

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Gros-Jonc

Commune : Le Bois Plage-en-Ré

Département : Charente-Maritime

Région : Nouvelle Aquitaine


Personne responsable de l'eau de baignade : Mairie du Bois Plage-en-Ré

Période d'ouverture : **02 JUILLET 28 AOÛT 2022**

Heures de surveillance (le cas échéant) : **de 11h00 à 19h00**

Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : *importante*

Schéma de la zone de baignade

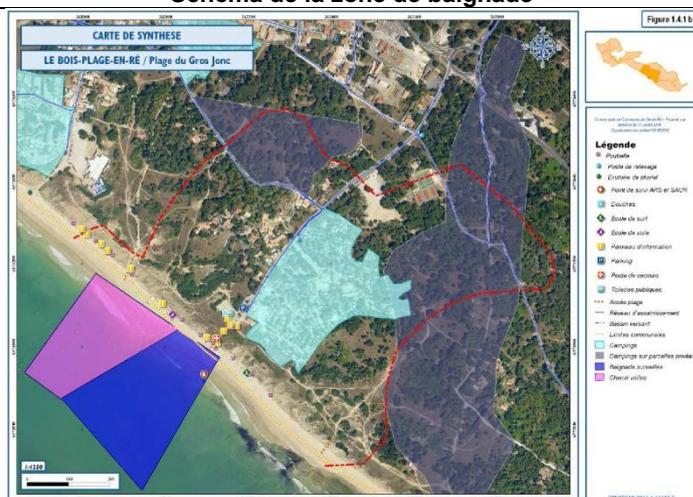

Historique de la qualité de l'eau de baignade


Directive	2006/7/CE			
	2018	2019	2020	2021
Classement				

★★★★ : Excellente qualité / ★★★ : Bonne qualité / ★★ : Qualité suffisante / ★ : Qualité insuffisante

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
2018	RAS	-	-
2019	RAS	-	-
2020	RAS	-	-
2021	RAS	-	-

Carte de la zone d'étude

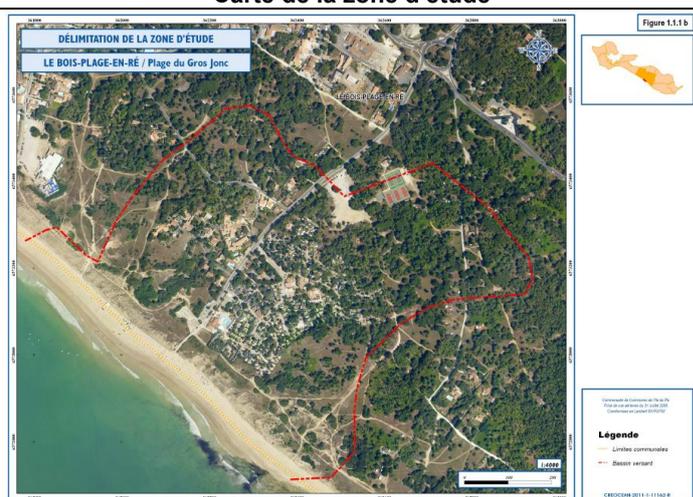

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction de pollutions
Réseau d'assainissement et poste de relevage (PR Rue de la Vallée)	Faible	Le PR est à 700m	Télesurveillance – appel client	Intervention – dépannage – hydrocurage si nécessaire	Curage préventif annuel du réseau d'assainissement (au niveau des points noirs prioritaires)	Réhabiliter le réseau d'assainissement suivant les préconisations du diagnostic identifiant les points noirs du réseau
Pollutions diffuses (déchets, fréquentation, déjections canines)	Faible à Fort	Variable	Résultats d'analyses : Dénombrement E.Coli/Entéroc.	Communication – Fermeture de la plage si nécessaire	Campagne d'Information au public	Poursuivre le nettoyage régulier de la plage