

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012

Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : SALINES
Code plage : 292003009M972137
Commune : Sainte-Anne
Département/Région : Martinique
Responsable : Mairie de Sainte-Anne
Période d'ouverture : Toute l'année
Localisation du point de suivi ARS : X= 730045 m, Y= 1592801 m
Fréquentation : 100 personnes/jour en moyenne



Carte de la zone de baignade



Informations pratiques

Poste de secours :
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
Douches/Toilettes : OUI
Point d'eau potable : OUI
Poubelles : OUI
Accès autorisé aux animaux : NON
Usages : Baignade

Qualité de l'eau de baignade

Directive de 1976

Directive de 2006

Année	2008	2009	2010	2011	Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 1976)	A	A	A	A	Classement (Directive de 2006)	EXC	EXC	EXC	EXC

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne

C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité


EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité

SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante

Aucun épisode de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude

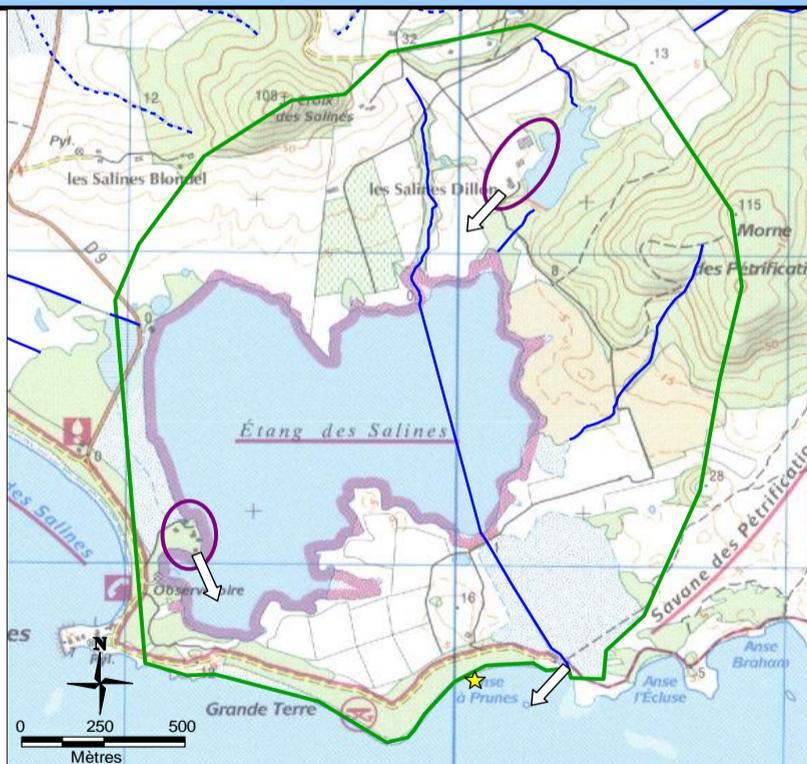

- ★ Zone de baignade
- Périmètre d'étude

Source potentielle de pollution microbiologique

- Cours d'eau permanent
- Cours d'eau temporaire
- Présence potentielle d'installations ANC non conformes

Importance de la pollution

- Risque faible
- Risque modéré
- Risque significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Cours d'eau et Etang des Salines	Faible	280m	Programme de surveillance réglementaire : 24 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Quantification du flux bactériologique arrivant à la zone de baignade
Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Faible	Présence potentielle			Intégrer les résultats des enquêtes de conformité des installations Réhabilitation des installations non conformes

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
 Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr